KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

Centrala: 52 30 45 200
Sekretariat: 52 30 45 247
fax: 52 30 45 470

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 52 30 45 400
bok@kpec.bydgoszcz.pl

www.kpec.bydgoszcz.pl
biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz.pl
sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2017 r.

EE/MW/2035/7274/2017

MP Mosty Sp. z o.o.
ul. Dekerta 18
30-703 Kraków

Dotyczy: wymagań w zakresie inwestycji przebudowy obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK 5 (Aleje Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034 C (ul, Wojska Polskiego) - jezdnia północna w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2017 r. informujemy, że na terenie objętym inwestycją Spółka KPEC nie posiada infrastruktury ciepłowniczej.

Najbliższa sieć ciepłownicza w rozpatrywanym rejonie to magistrala DN900, ułożona w kanale półprzełazowym, zaznaczona na załączonym planie sytuacyjnym kolorem żółtym.

Z uwagi na rozległy obszar zadania i cieżki sprzęt budowlany przemieszczający się po terenie nad kanałem ciepłowniczym, na czas budowy należy zabezpieczyć sieć ciepłowniczą poprzez ułożenie płyt odciążających.

Zakres zabezpieczenia sieci ciepłowniczej zostanie wskazany inwestorowi zadania podczas przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy winno odbyć się przy udziale przedstawiciela KPEC Sp. z o.o. (Rejon Eksploatacji i Kontroli Sieci S-2, tel. 52 30 45 420).

Za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji zadania oraz za poniesione koszty ich naprawy odpowiada inwestor zadania.

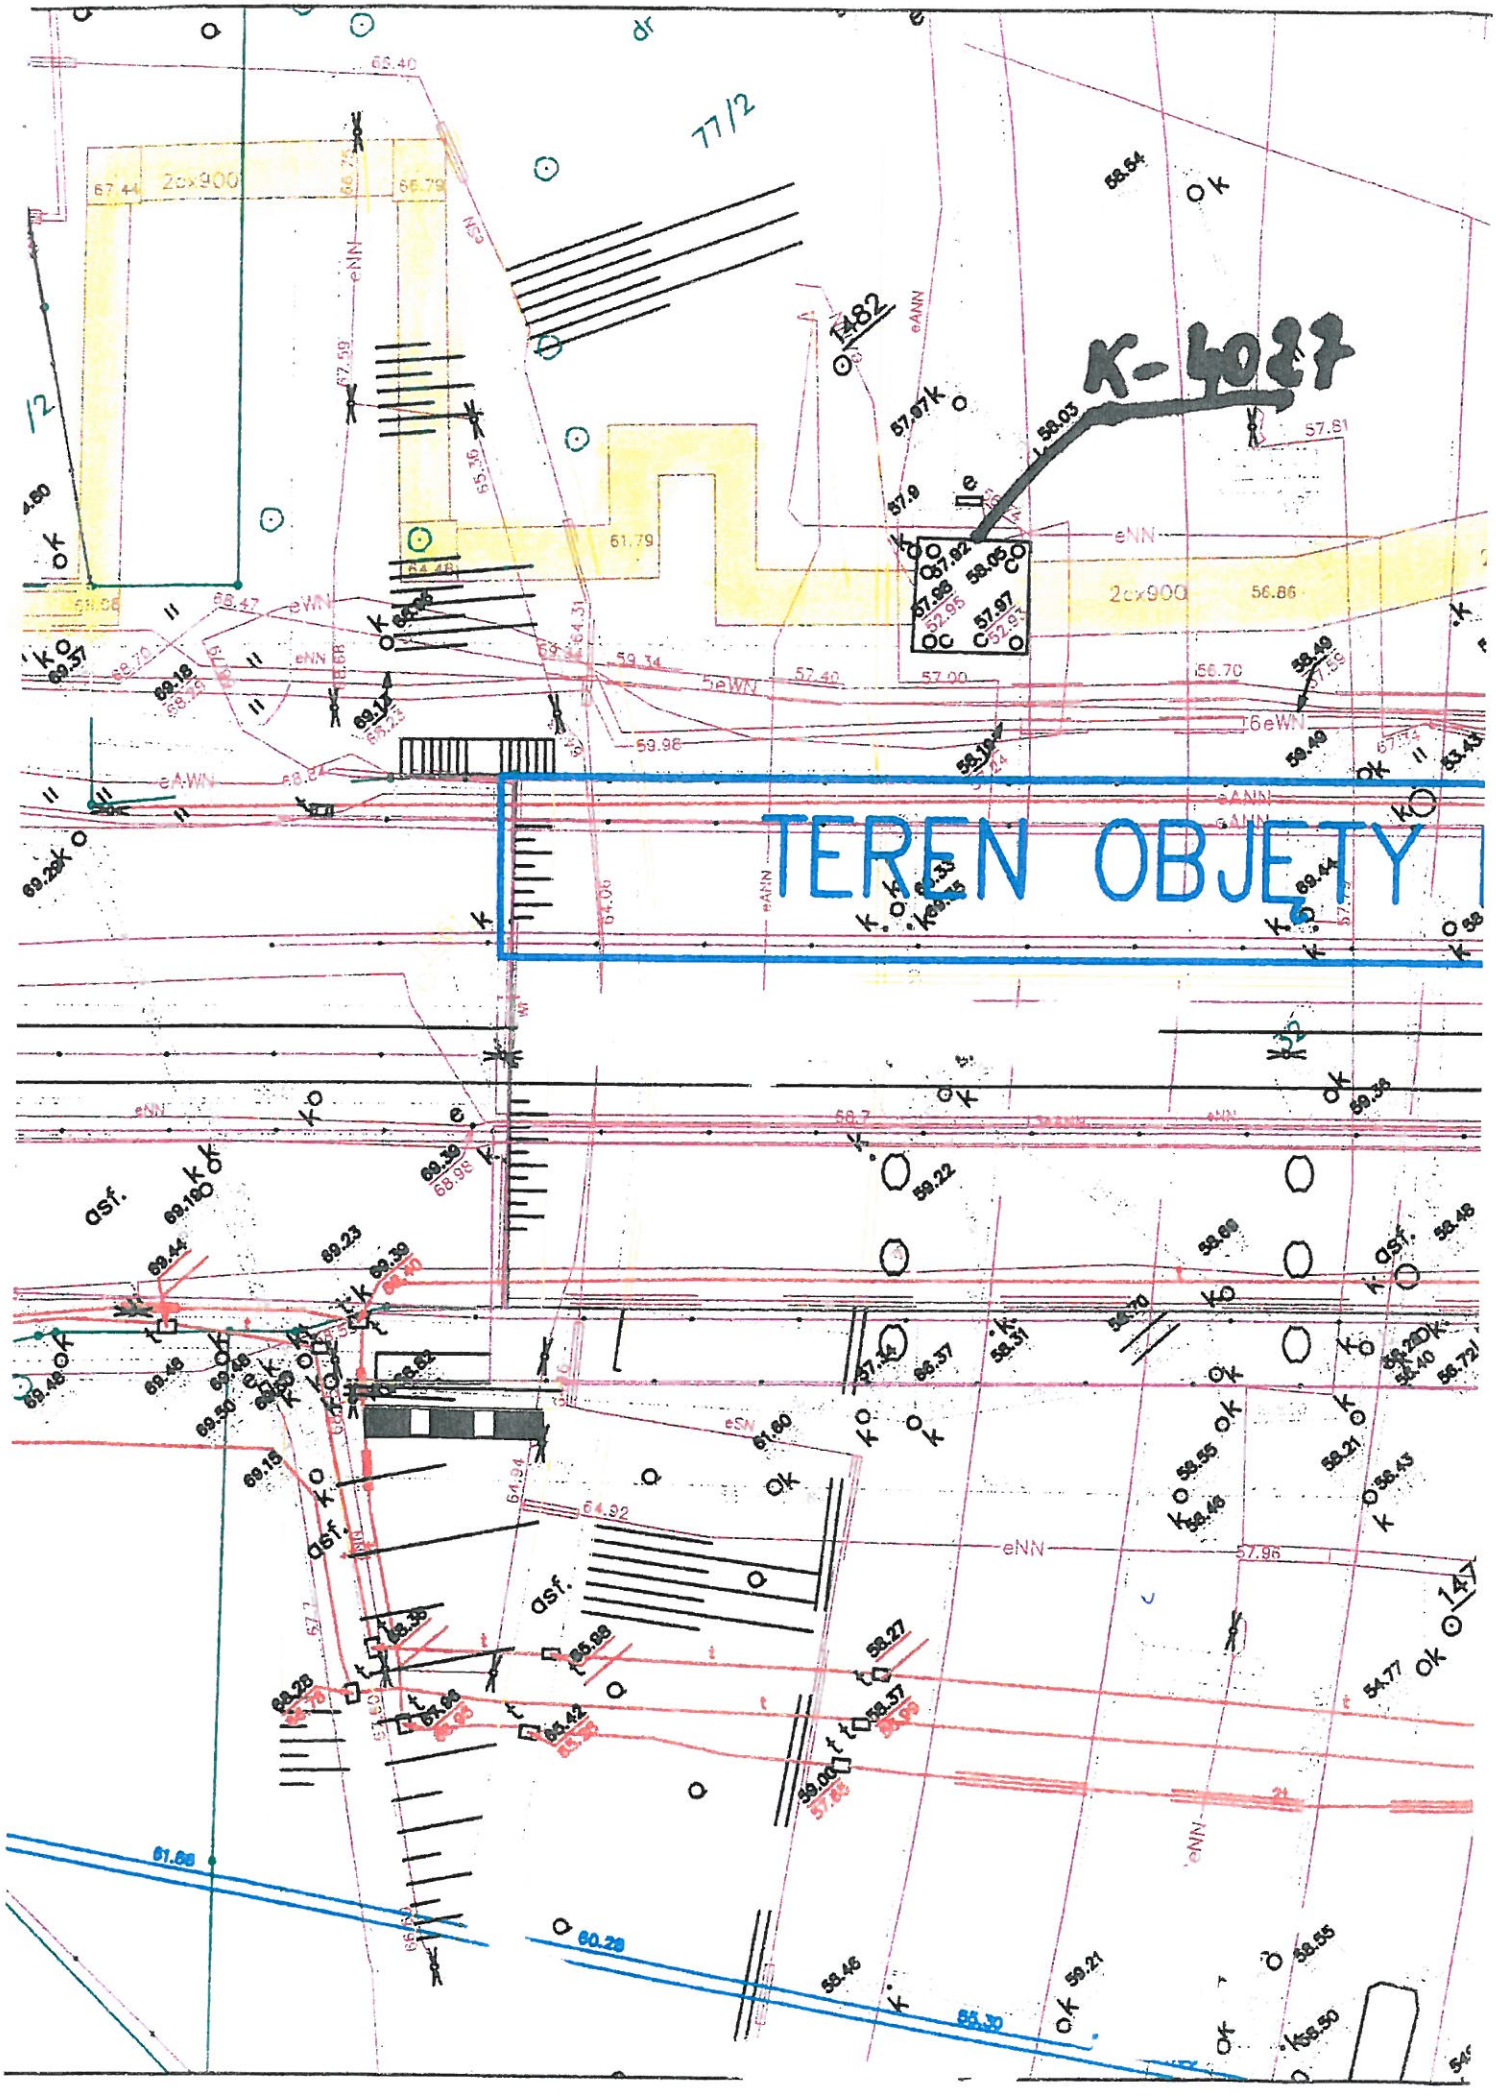
Zał.: 1

Pełnomocnik Zarządu ds. Eksploatacji
mgr Mikołajczyk Jan Zarski

Otrzymują:

1. Adresat
2. EZ
3. EE a/a

Wykonał: M.W., tel (52) 30-45-384


K-4027
TEREN OBJĘTY
77/2
1482
2ex900
eNN
eSN
eANN
eAWN
asf.